




Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 1

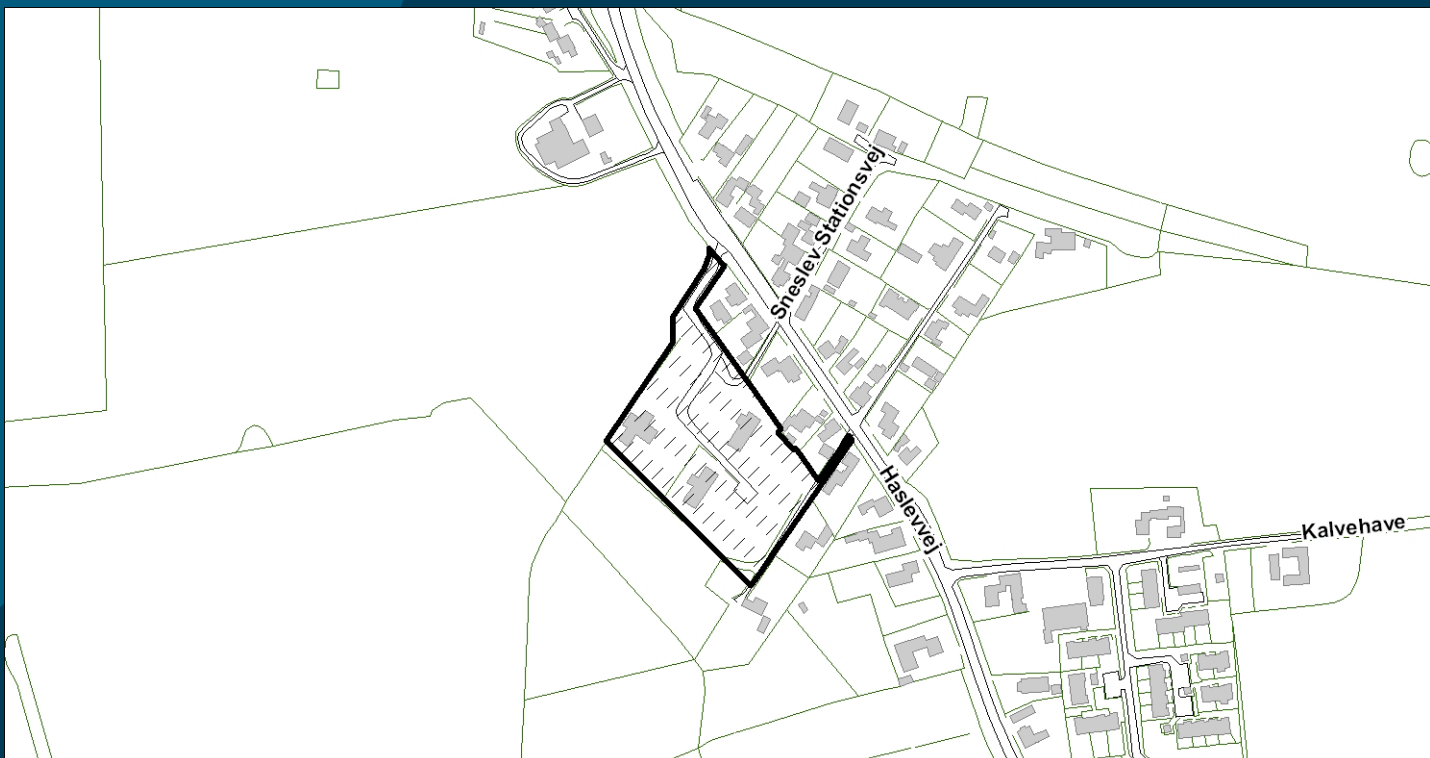

Boliger i den nordlige del af Sneslev - Sneslev idrætsplads

1.	<i>Indledning</i>	2
2.	<i>Eksisterende forhold</i>	3
2.1	Lednings- og renseanlæg	3
2.2	Recipient	3
2.3	Gældende spildevandsplan	3
3.	<i>Fremtidige forhold</i>	3
3.1	Ledningsanlæg	3
3.2	Sneslev renseanlæg	3
3.3	Tidsplan	4
3.4	Udledninger	4
3.5	Servitutpålæg m.m.	4
3.6	Offentliggørelse	4

Bilag 1.1

1. Indledning

Nærværende tillæg nr.01 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler separatkloakering og udvidelse af spildevandsplanens opland 07, Sneslev med ca. 12.500m². Tillæg nr.01 relaterer til lokalplan nr.174, Boliger i den nordlige del af Sneslev – Sneslev idrætsplads.

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloves § 32 efter anvisning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501, ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

2. Eksisterende forhold.

2.1 Lednings- og renseanlæg.

Området ved Sneslev idrætsplads er separatkloakeret.

Spildevandet for oplandet ledes til Sneslev renseanlæg. Regnvandet ledes til Sneslev Lilleå via udløb UG7.

2.2 Recipient

Området er beliggende i Sneslev Lilleå's opland, som ligeledes er recipient for spildevandet via Sneslev renseanlæg.

2.3 Gældende spildevandsplan.

Området er ikke omfattet af gældende spildevandsplan 2005.

3. Fremtidige forhold.

3.1 Ledningsanlæg

I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet Sneslev idrætsplads separatkloakeres området og der forudsættes anlagt nye spildevands- og regnvandsledninger. Regnvandsafledningen fra områdets veje, tagflader og andre befæstede arealer udliges via nyanlagt bassin på det nye område.

Spild- og regnvandsledninger fra byggemodningen tilsluttes eksisterende ledningsanlæg i Haslevvej i den nordlige del af fremtidig byggemodning.

3.2 Sneslev renseanlæg

Belastningen fra området i lokalplanen 174 er 25 PE. Den forøgede tilledning kan derfor holdes indenfor gældende udledningstilladelse for renseanlægget i Sneslev, som er på 2200 PE.

3.3 Tidsplan

Byggemodningen forventes påbegyndt i 2006.

3.4 Udledninger

Spildevandet udledes via UG5- Sneslev renseanlæg.

3.5 Servitutpålæg m.m.

Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier eller andre offentligt tilgængelige arealer.

3.6 Offentliggørelse

Nærværende tillæg nr.1 til Spildevandsplanen 2005, fremlægges jv.f. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501 af 21.juni 1999 til høring i 8 uger.

Bilag:

Oversigtsplan



Ringsted Kommune
Rådhuset
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.:57 62 62 62
ringsted@ringsted.dk
www.ringsted.dk